

Техническое описание.

1. Назначение.

1.1. Котел водогрейный теплопроизводительностью 4,65(4,0) МВт(Гкал/ч) предназначен для получения горячей воды давлением до 9,125кгс/см² ,номинальной температурой 150°С ,используемой в системах отопления вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения,а также для технических целей.

1.2. Котел предназначен для сжигания твердого топлива в слое.

Не допускается работа котла на высокозольных высоковлажных бурых углях и отходах углеобогащения с теплотворной способностью $Q_H^p < 2800$ ккал/кг, а также на сланцах, торфе и пр. с содержанием серы $> 0,2 \times 10^{-3}$ %кг/ккал.

2 Технические данные.

Величина	Единица измерения	КВ-ТС-4-150
Теплопроизводительность	МВт (Гкал/ч)	4,65(4)
Рабочее давление	МПа (кгс/см ²)	1-1,6(10-16,3)
Температура воды на входе	°С	70
на выходе	°С	150
Расход воды	т/ч	49,5
Температура уходящих газов	°С	230
КПД котла	%	81,11
Расход топлива (Минусинский каменный уголь марки Д)	кг/ч	875
Сопротивление газового тракта	кг/м ²	37,5
Гидравлическое сопротивление	кг/см ²	1,03

3 Состав котла

3.1. Котел теплопроизводительностью 4 Гкал/ч.

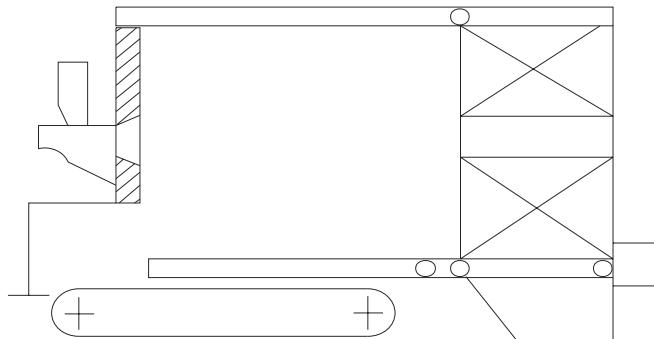


Рис.1

Топочная камера имеет горизонтальную компоновку, экранирована трубами Ø60x3 с шагом 64мм, входящими в коллекторы Ø159x7.

Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальной, полностью экранированной шахте; набирается из U-образных труб Ø28x3 с шагом $S_1=32\text{мм}$; $S_2=40\text{мм}$.

3.2. Котел оборудуется механической топкой с пневмомеханическим забрасывателем ЗП-400М2 и решеткой обратного хода.

Тип топочного устройства ТЛМЗ 1,87/3,0.

3.3. На котлах применено устройство возврата уноса угольной мелочи острое дутье. Унос угольной мелочи собирается в двух зольных бункерах, расположенных под конвективной шахтой, откуда удаляется системой возврата уноса и сбрасывается в топку. Подача воздуха на эжектор возврата уноса осуществляется вентилятором 19ЦС63. От этих же вентиляторов осуществляется подача воздуха на острое дутье.

3.4. Несущий каркас у котла отсутствует. Блок котла - топочный и конвективный – имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам.

3.5. Котел выполняется в облегченной обмуровке, которая крепится к экранным трубам или стоякам конвективной шахты.

Общая толщина обмуровки приблизительно 110мм.

3.6. Котел оборудуется устройством газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб конвективной поверхности нагрева. Газоимпульсная очистка основана на сжигании газовоздушной смеси в высокотурбулентном (взрывном) режиме с определенной частотой.

4. Контрольно-измерительные приборы.

Контрольно-измерительные приборы, оборудование автоматического регулирования, тепловой защиты и дистанционного управления должны поставляться комплектующей организацией потребителя по его заказным спецификациям.

5. Маркировка

5.1. Водогрейный котел должен иметь табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием: предприятия – изготовителя; обозначения котла в соответствии с настоящим руководством; теплопроизводительности в МВт(Гкал/ч); расчетного давления в МПа (кгс/см²); заводского номера изделия; года изготовления; номинальной температуры воды на выходе (°С).

5.2. Элементы котла, работающие под давлением, имеют маркировку согласно Правил Госгортехнадзора РФ. Места размещения маркировки указаны в приложении настоящего руководства.

6. Упаковка

6.1. Арматура котла поставляется в ящиках.

6.2. Упаковка элементов котла производится по чертежам предприятия - изготовителя.

6.3. Элементы котла перед упаковкой подвергаются консервации лакокрасочными материалами и смазками для защиты их от атмосферной коррозии на период транспортирования и хранения. Срок консервации – 12 месяцев со дня отгрузки котла.

6.4. При упаковке деталей в ящик вкладывается упаковочный лист с указанием типа и количества деталей.